


Preliminära miljövärden för Norrenergis fjärrkyla kvartal 1, 2020

Norrenergis produktionsmix för fjärrkyla, kvartal 1, 2020

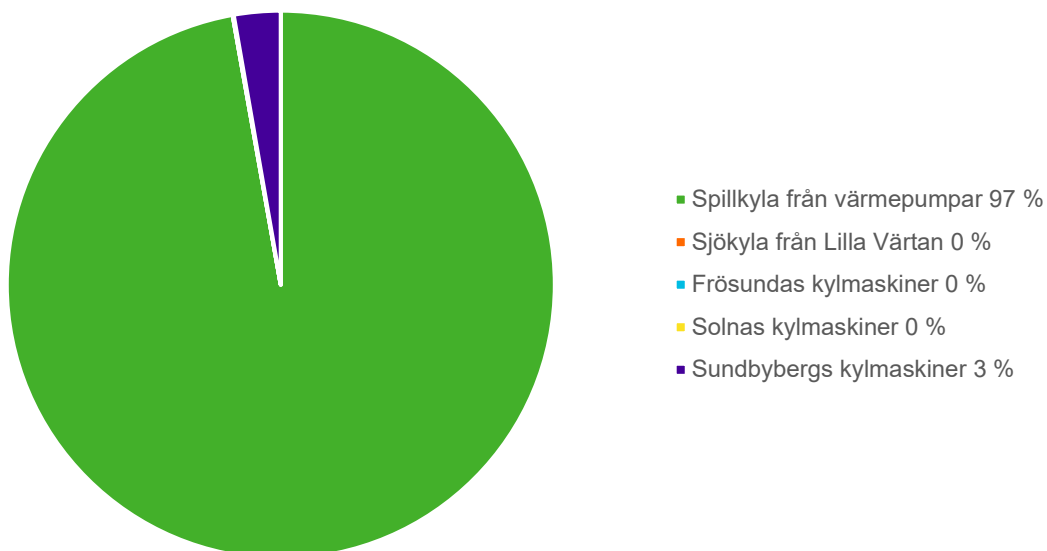

Våra preliminära nyckeltal för fjärrkyla 2020

| | | Q1 |
|--------------------------------|-----------------------------|-----|
| Koldioxid (CO ₂ e)* | g/kWh levererad fjärrkyla | 27 |
| Inköpt el** | kWh/kWh levererad fjärrkyla | 0,1 |
| Andel förnybart | procent | 100 |

*Koldioxidekvivalenter i form av köldmedieutsläpp samt utsläpp från inköpt el. De kvartalsvisa köldmedieutsläppen från våra kylmaskiner beräknas utifrån ett rullande femårsmedelvärde.

R134a används som köldmedium i alla våra kylmaskiner. Köldmediet har klimatpåverkan, men påverkar inte ozonskiktet. Periodisk kontroll och egenkontroll utförs för att förhindra utsläpp av köldmedier.

**Inköpt el är förnybar och märkt med Bra Miljöval. För den inköpta elen tillämpas lag (2010:601) om ursprungsgarantier för el.