


Preliminära miljövärden för Norrenergis fjärrkyla kvartal 2, 2020

Norrenergis produktionsmix för fjärrkyla, kvartal 2, 2020

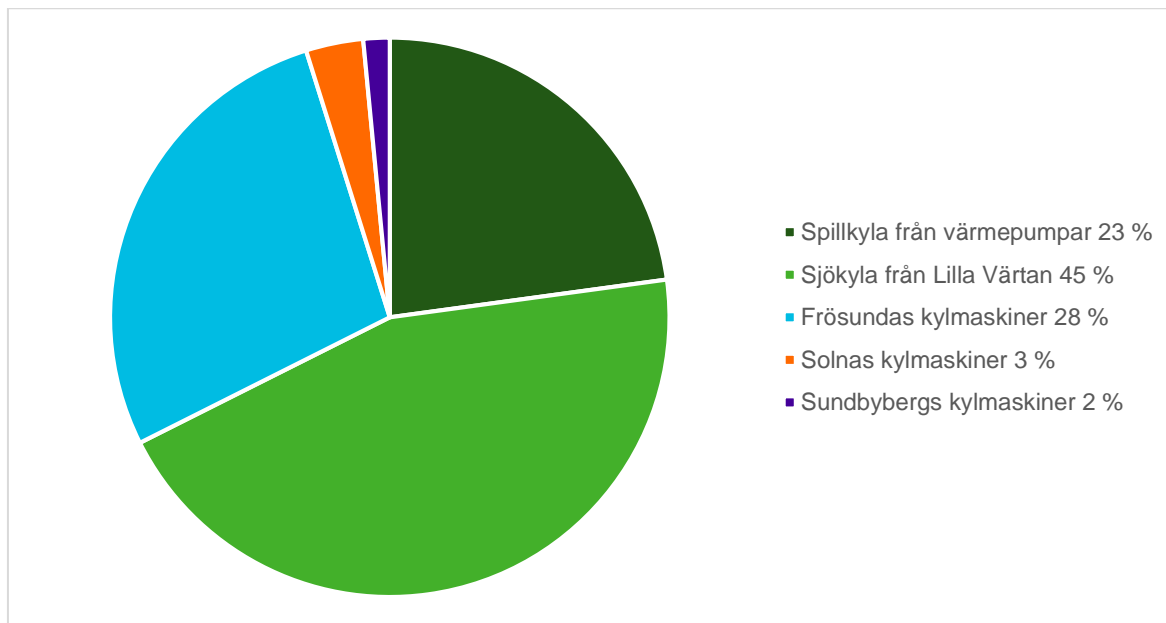

Våra preliminära nyckeltal för fjärrkyla kvartal 2, 2020

		Q1	Q2
Koldioxid (CO ₂ e)*	g/kWh levererad fjärrkyla	27	12
Inköpt el**	kWh/kWh levererad fjärrkyla	0,1	0
Andel förnybart	procent	100	100

*Koldioxidekvivalenter i form av köldmedieutsläpp samt utsläpp från inköpt el. De kvartalsvisa köldmedieutsläppen från våra kylmaskiner beräknas utifrån ett rullande femårsmedelvärde.

R134a används som köldmedium i alla våra kylmaskiner. Köldmediet har klimatpåverkan, men påverkar inte ozonskiktet. Periodisk kontroll och egenkontroll utförs för att förhindra utsläpp av köldmedier.

**Inköpt el är förnybar och märkt med Bra Miljöval. För den inköpta elen tillämpas lag (2010:601) om ursprungsgarantier för el.